

お 知 ら せ

R 4 . 8 . 1

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

伊方発電所 3 号機使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に関する 事前協議について

本日、四国電力(株)から、「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」第 9 条に基づき、別添のとおり、使用済樹脂貯蔵タンクの増設に係る事前協議書の提出がありましたので、お知らせします。

県としては、今後、国の審査と並行して、伊方原子力発電所環境安全管理委員会において、内容を審議してまいります。


【事前協議の概要】

令和 8 年度中を目途に伊方 3 号機使用済樹脂貯蔵タンクを 1 基増設し、貯蔵容量を約 154 m³(2 基)から約 231 m³(3 基)に変更する。

※事前協議書の添付資料は、愛媛県原子力情報ホームページに掲載します。


https://www.ensc.jp/release_info/2022/file/o040801.pdf

事前協議の概要

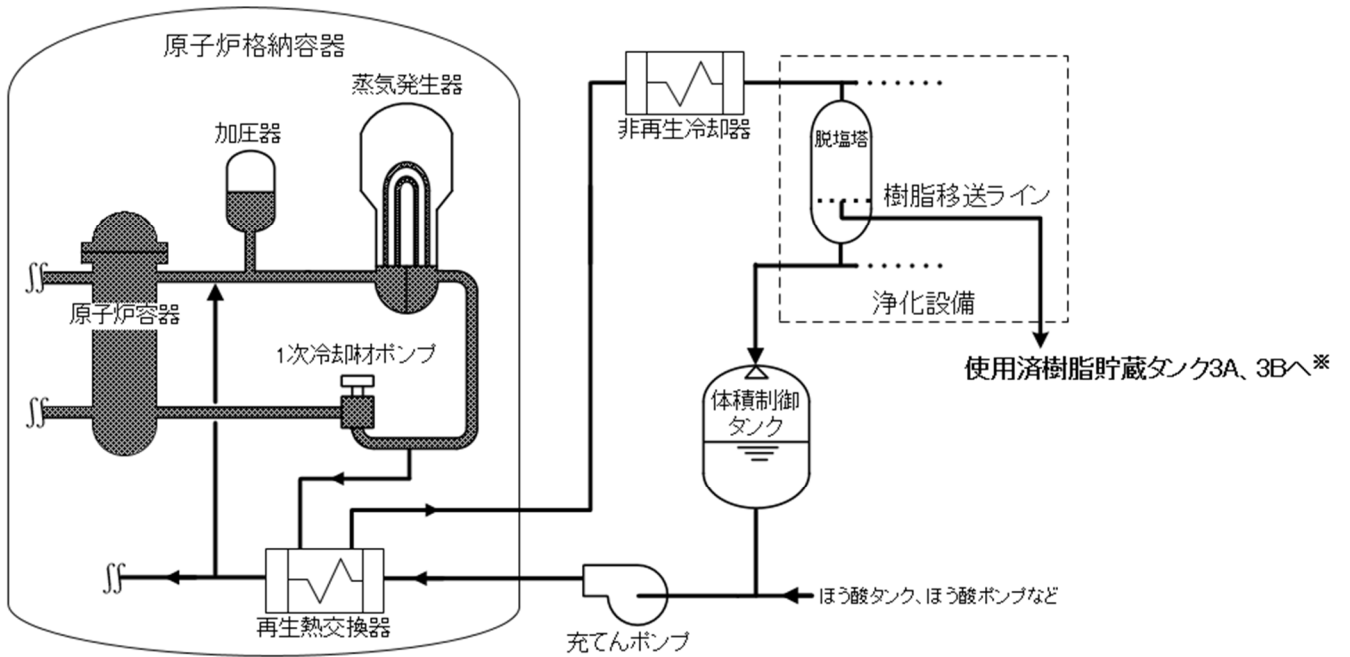

※ この系統以外の脱塩塔からも使用済樹脂受入を行っている。

伊方発電所 3号機 使用済樹脂貯蔵タンク増設に係る概略系統図

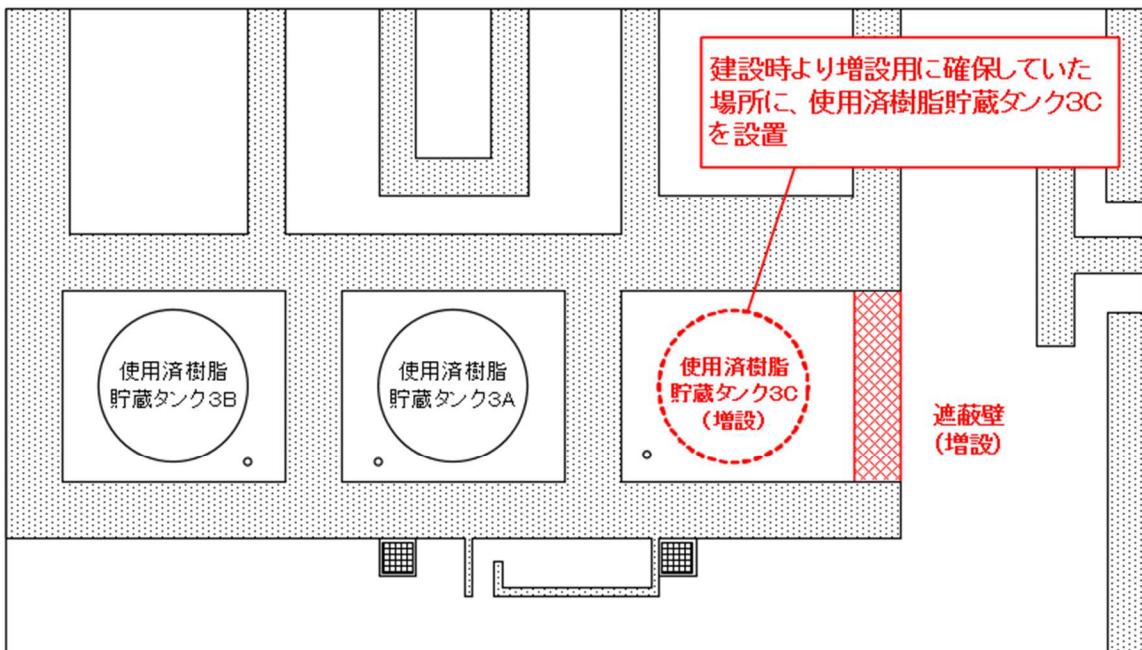

伊方発電所 3号機 使用済樹脂貯蔵タンク増設に係る概略配置図

原子力発第22214号
令和 4年 8月 1日

愛媛県知事
中村時広殿

四国電力株式会社
取締役社長 長井啓介
社長執行役員

伊方発電所3号機使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に関する事前協議について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社事業につきましては、平素から格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、伊方発電所3号機の運転に伴い発生する使用済樹脂の貯蔵容量を確保するため、伊方発電所3号機の使用済樹脂貯蔵タンクの増設工事を実施したいと考えております。

つきましては、この工事について「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」第9条に基づく事前協議をさせていただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具