



来村川水系 洪水浸水想定区域図（計画規模） （来村川・内平川・石引川・成川川・薬師谷川・柿木川）



位置図

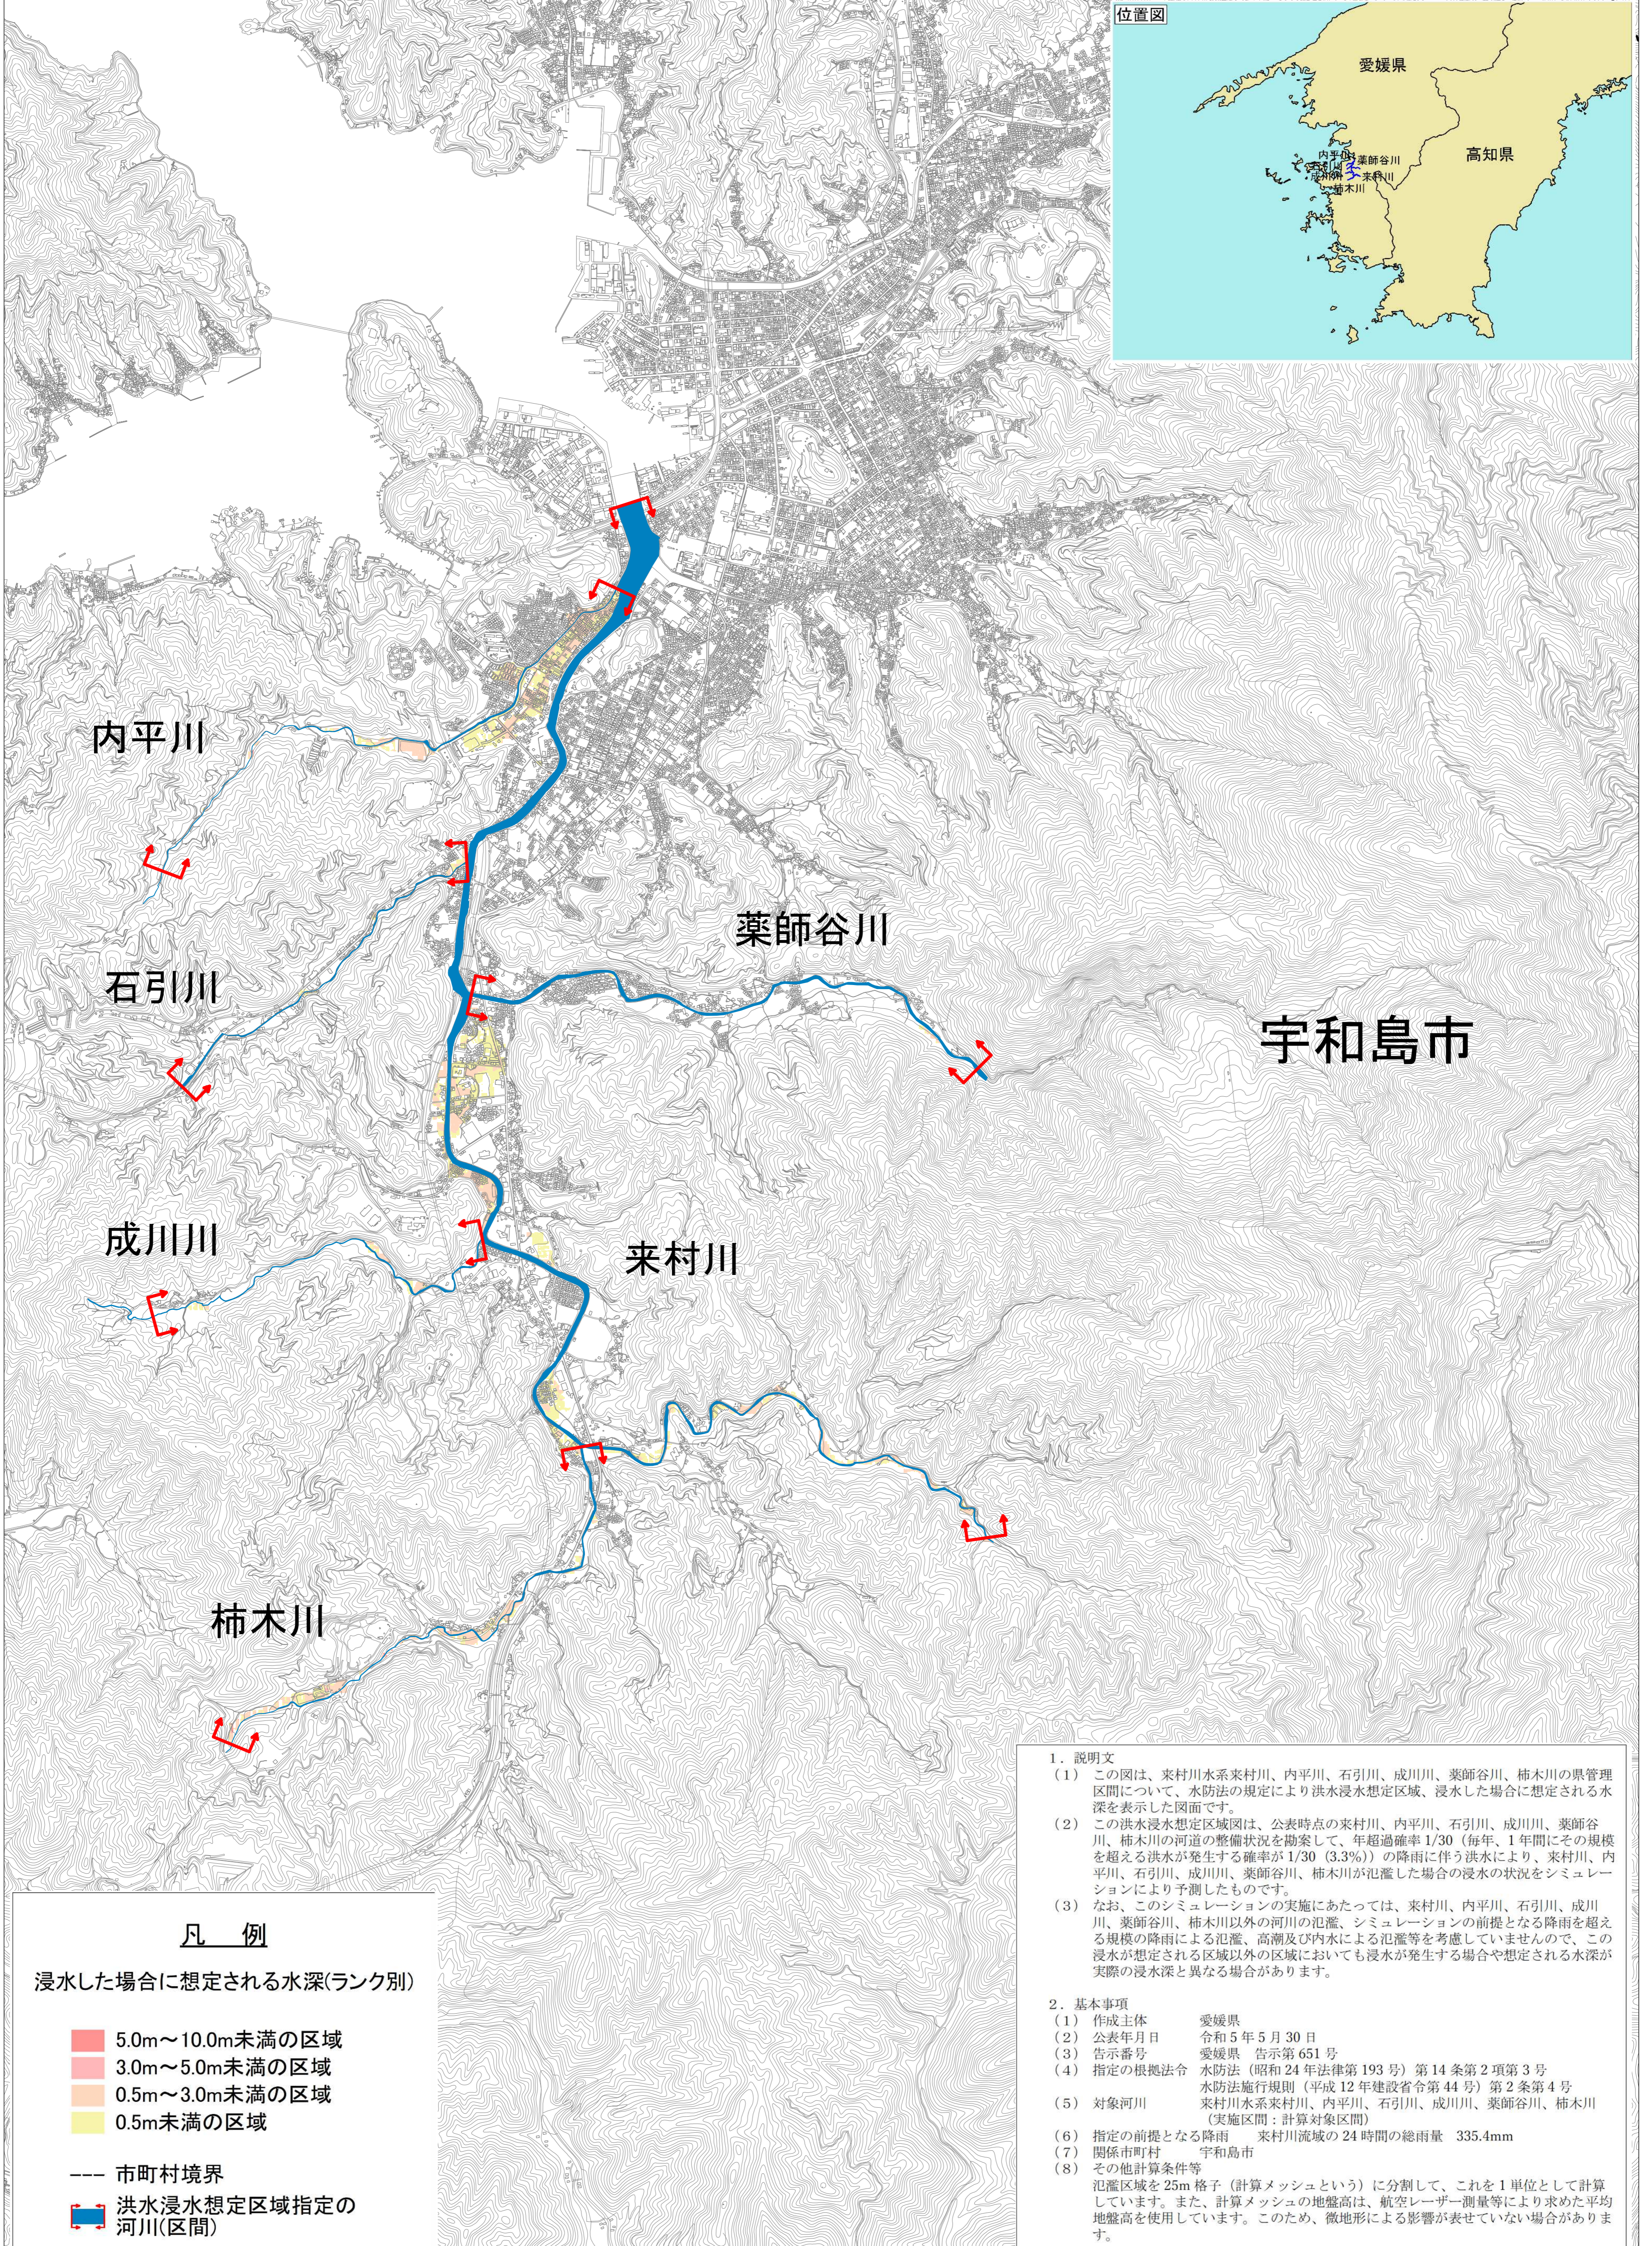

宇和島市

内平川

薬師谷川

石引川

来村川

成川川

柿木川

凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 5.0m～10.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域

- 市町村境界
- 洪水浸水想定区域指定の河川(区間)

1. 説明文

- (1) この図は、来村川水系来村川、内平川、石引川、成川川、薬師谷川、柿木川の県管理区間について、水防法の規定により洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、公表時点の来村川、内平川、石引川、成川川、薬師谷川、柿木川の河道の整備状況を勘案して、年超過確率1/30（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/30（3.3%））の降雨に伴う洪水により、来村川、内平川、石引川、成川川、薬師谷川、柿木川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、来村川、内平川、石引川、成川川、薬師谷川、柿木川以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項

- (1) 作成主体 愛媛県
- (2) 公表年月日 令和5年5月30日
- (3) 告示番号 愛媛県告示第651号
- (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項第3号
水防法施行規則（平成12年建設省令第44号）第2条第4号
- (5) 対象河川 来村川水系来村川、内平川、石引川、成川川、薬師谷川、柿木川
（実施区間：計算対象区間）
- (6) 指定の前提となる降雨 来村川流域の24時間の総雨量 335.4mm
- (7) 関係市町村 宇和島市
- (8) その他計算条件等 氾濫区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。また、計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量等により求めた平均地盤高を使用しています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。

